

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
հուլիսի 20-ի N 1243 - Ա որոշման


**ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԽՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ԳՅՈՒՂԻ 04-051-0153-0034
ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՊԱՏԱԿԱՅԻՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԻ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Էլեկտրամատակարարում

1. Հողամասի մոտակայքով անցնում է հոսանքի 10,000 կվա գծը: Այդ կետից մինչև «Ագրետոր» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ կետի հեռավորությունը կազմում է 1,200 մետր:
2. Մեկ մետր հոսանքի գծի անհրաժեշտ նյութերի և շինարարության արժեքը կազմում է 12,000 ՀՀ դրամ: Բացի հոսանքի գծից՝ անհրաժեշտ է նաև տեղադրել 2 շարժական ենթակայաններ 400/10 (ՏԵ) և 250/10 (ՏԵ)՝ համապատասխանաբար՝ 7,500,000 և 5,500,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ: Հոսանքի հասանելիությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ծախսերը կկազմեն **27,400,000 ՀՀ դրամ:**

Անվանում	Քանակ	Չափի միավ.	Միավորի արժեք, ՀՀ դրամ	Գումար, ՀՀ դրամ՝ Ներառյալ ԱԱՀ
Հոսանքի գիծ	1,200	մետր	12,000	14,400,000
Ենթակայան 400/10 (ՏԵ)	1	հատ	7,500,000	7,500,000
Ենթակայան 250/10 (ՏԵ)	1	հատ	5,500,000	5,500,000
Ընդամենը				27.400,000

Քարտեզ 3. Էլեկտրամատակարարում

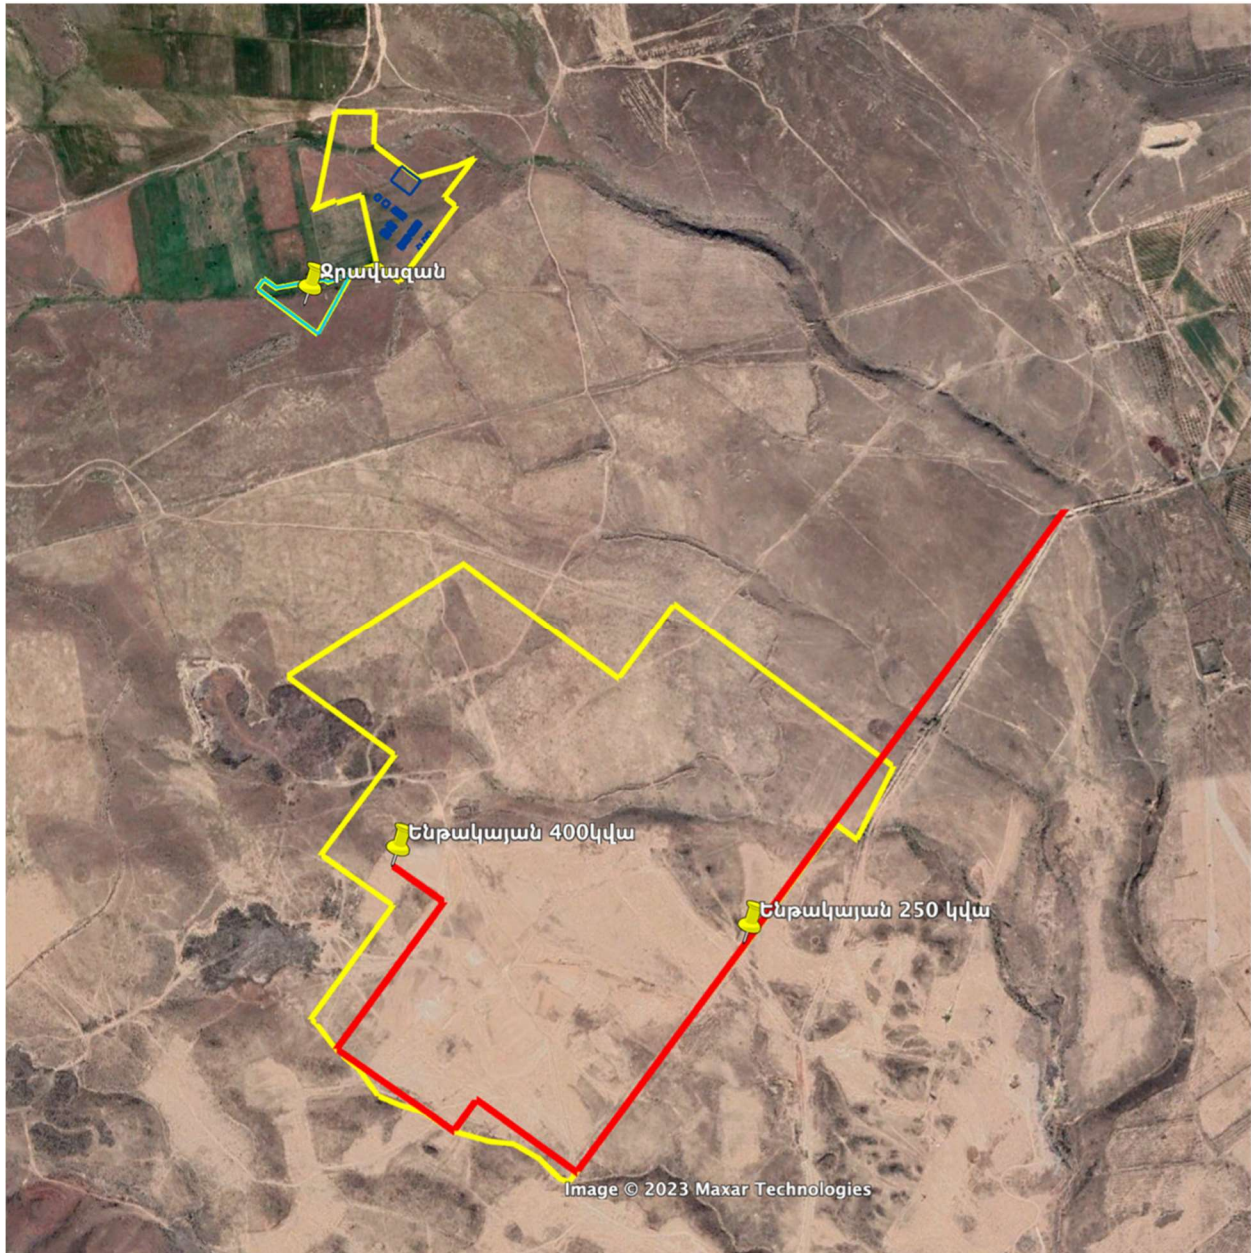

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ